


エポグラス EPOGLASS K™ 取扱説明書 はじめにお読みください

このたびは本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用いただくために、はじめに取扱説明書及びパッケージに記載の危険有害性情報と注意書きをよく読み、ご理解をいただいたうえでご使用ください。


製品構成

- ① エポグラス K 主剤 170g x 2
- ② エポグラス K 硬化剤 85g x 2
- ③ サンドペーパー x 2
- ④ 攪拌用ヘラ x 1

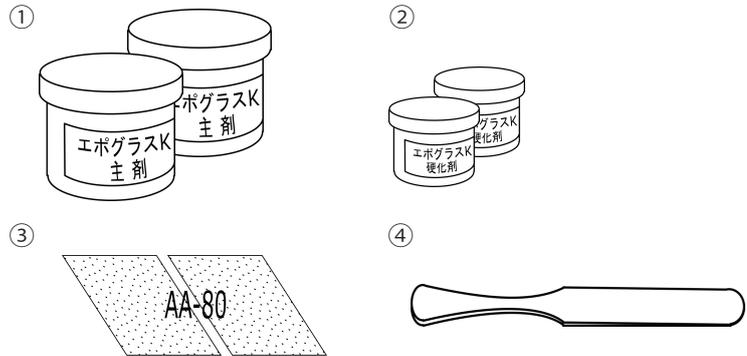


ご使用の手順

1

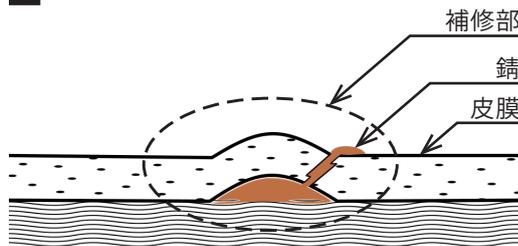

補修部やその周辺が汚れていたり、濡れていたりすると適切な補修が行えません。汚れなどを予めウエスやシンナーなどを用いて拭き取りよく乾燥させてください。

2

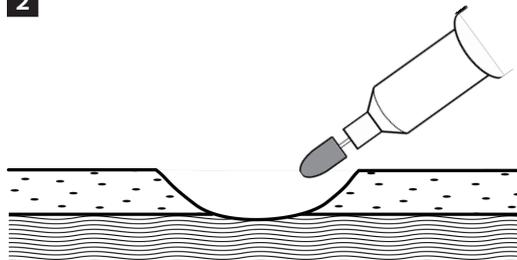

補修部全体をハンドグラインダー、付属のサンドペーパーなどで金属光沢がでるまで削り、その周辺の健全な皮膜の表面も同様に荒らしてください。

また、削りにより出た粉などのゴミは、ウエス、ほうき、掃除機を用いてきれいに除いてください。

3




主剤容器に硬化剤を全量加え、付属の攪拌用ヘラを用いてよく攪拌してください。(※1)

(少量ずつ使用される場合は、秤などを用いて主剤 2：硬化剤 1 で配合してください。(※2))

※1：空気（湿気）に長時間触れると、表面が変質することがあります。その場合、変質した部分を除いてご使用ください。

※2：配合比が正しくないと本来の性能が活かされません。

4

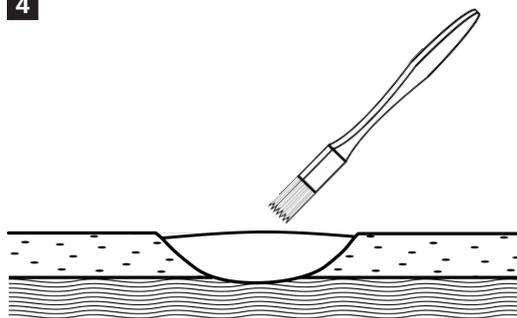

3 を可使時間内にハケやヘラを用いて補修部に塗布し、よく硬化養生させてください。(可使時間：20℃, 40 分、硬化養生時間：20℃, 48 時間以上)

(※3, 4)

※3：20℃で約7日間放置、または加温することでより耐食性と強度が高い皮膜が得られます。

※4：作業環境下の温度が15℃以下の場合や早く硬化させたい場合は、ドライヤーなどを用いて塗膜をゆっくりと加温してください。

エポグラスKについて

エポグラスKは、防食ライニングのエキスパートとして長年の実績をもつNYKが、経験と技術をベースに開発した設備の補修剤です。

エポキシ樹脂に最良のセラミックスをブレンドしてありますので、耐食性に優れ、強度の高い補修皮膜が得られます。

誰でも簡単に補修作業が行えるよう、材料を特に工夫して調合してあります。

醸造設備や工場設備に幅広くご利用いただけます。

仕様

塗布方法	ハケ及びヘラ塗り
標準塗布量	0.95kg/㎡※
標準塗布面積	0.26㎡/1セット(0.52㎡/1箱)※
可使用時間	40分(20℃)
指触乾燥時間	130分(20℃)
硬化養生時間	48時間(20℃)

※：塗布量及び面積は膜厚を0.6mm付けた際の理論値で、被塗物の形状・素地の状態などで幅が生じます。



注意（主剤及び硬化剤について）

この注意事項に反した取り扱いをすると、人が傷害または物的損害を負う可能性があります。

（安全対策）

1. 本来の用途以外の使用はしないでください。
2. 全ての安全注意をよく読み理解するまで取り扱わないでください。
3. 火花、炎のような着火源から遠ざけてください。
4. この製品を使用するときは、飲食、喫煙はしないでください。
5. 容器を密閉しておいてください。
6. 容器を横倒しにしないでください。
7. 屋内で使用の際は換気をしてください。
8. 使用の際は保護手袋などの保護具を着用してください。
9. 指定された物以外を混ぜないでください。
10. 漏出物は回収してください。
11. クリーナーにはシンナーをご使用ください。
12. 取り扱い後は、手洗い及びうがいを行ってください。
13. 緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。
14. 使用中に体調不良などの異変を感じたら直ちに使用を取り止め、医師に連絡してください。
15. 飲み込んだ場合：口をすすぎ、気分が悪いときは医師に連絡してください。
16. 刺激を生じた場合：医師の診断、手当てを受けてください。
17. 皮膚や髪に付着した場合：布などで拭き取り、流水、石鹸で洗ってください。
18. 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗ってください。

（施工、保管）

19. 直射日光を避け、涼しい場所で保管してください。
20. 水濡れは厳禁です。
21. 使用場所の気温が5℃以下、湿度が85%以上、または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗布を避けてください。

（廃棄）

22. 内容物及び容器を廃棄する際は、国及び地方自治体の規則に従って廃棄してください。

エポグラスK 主剤



危険有害性情報

●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ ●発がんのおそれの疑い ●呼吸器の障害 ●長期にわたる、または反復ばく露による呼吸器の障害 ●水生生物に毒性 ●長期継続的影響により水生生物に毒性

エポグラスK 硬化剤



危険有害性情報

●飲み込むと有害 ●皮膚に接触すると有害 ●吸入すると有害 ●重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 ●重篤な眼の損傷 ●アレルギー性皮膚反応をおこすおそれ ●呼吸器の障害 ●肺、全身毒性の障害のおそれ ●長期にわたる、または反復ばく露による呼吸器の障害

NYK 日本容器工業グループ

日本容器工業 株式会社

株式会社 エヌ・ワイ・ケイ

株式会社 日本容器工業長岡

株式会社 NYK 西日本

東京都中央区八重洲 2-6-16

埼玉県蓮田市根金 1689-1

新潟県長岡市高見町 339

兵庫県加古郡播磨町新島 33 番地

Tel.03-3281-1946

Tel.048-766-1211

Tel.0258-24-4400

Tel.079-441-3800